


溫室氣體排放及減量資訊


106 年度持續推動之節能措施：落實冷氣空調系統及濾網的定期保養，維持各類機器設備最佳省電運轉模式，統一管理與固定冷氣空調系統的溫度設定，及有效率的節能使用辦公室燈具，相關生產作業人員集中作業以節省照明的用電量，並於休息時間及下班後適時關閉各項電源。

107 年度將土城四廠中之原有 T5 燈具進行汰換為 LED 節能燈具。而 LED 燈具產生的熱源明顯降低許多，有助於降低冷氣空調系統之平均耗電量。

但本年度公司業績有明顯的成長，故常需加班以增加產能，所以用電量與上一年度同期比相對增加 23,912 度(溫室氣體排放總量約減少 21 公噸 CO₂e/年)。

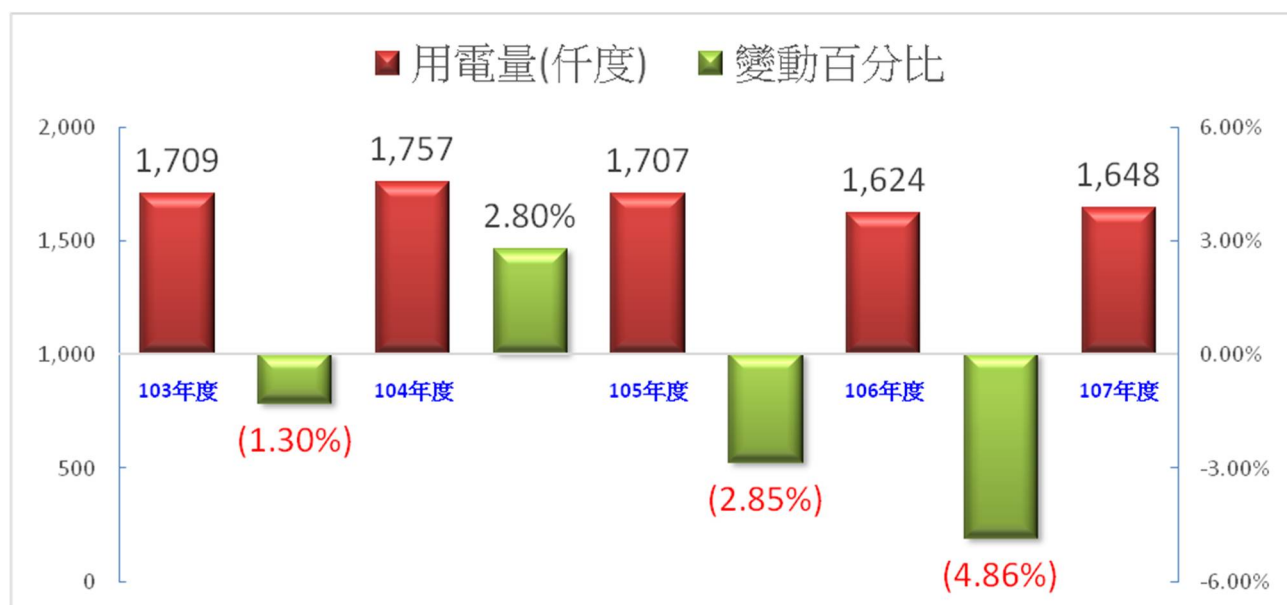

用電範圍：土城一廠、土城二廠、土城三廠、土城四廠、土城五廠及土城 5 樓辦公室

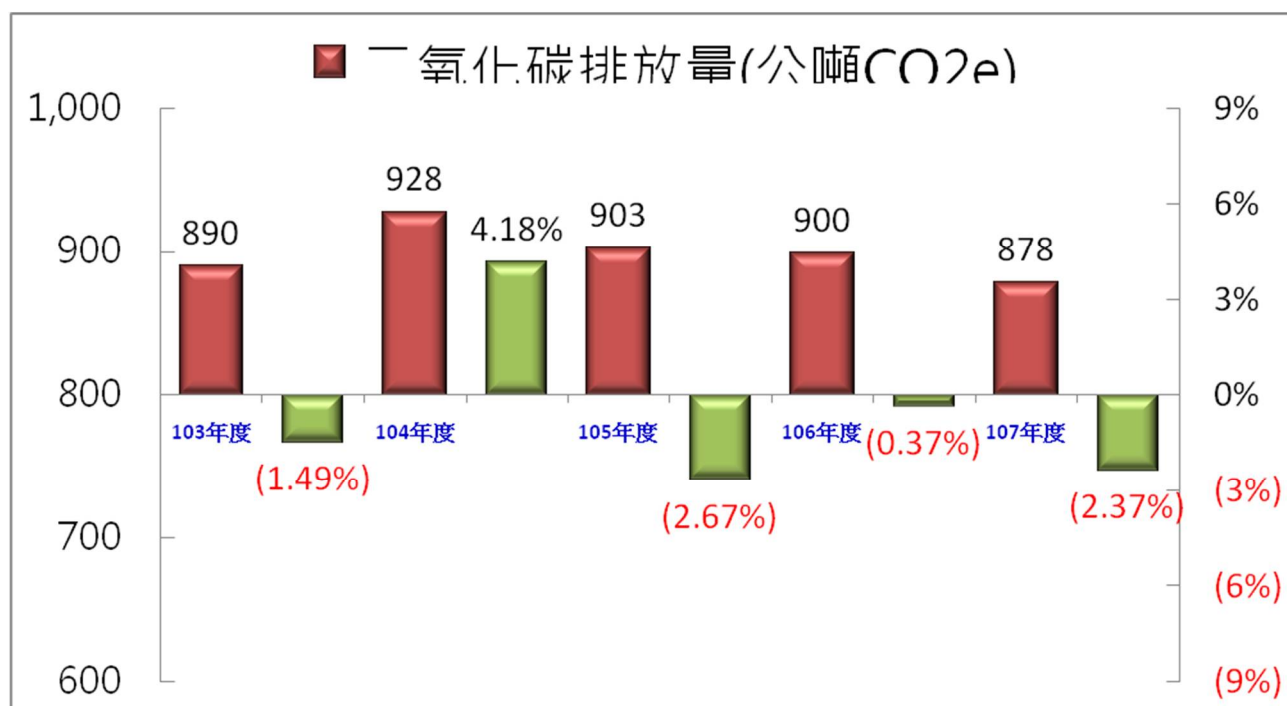

溫室氣體排放量係根據經濟部能源局之電力排放係數計算之。

來源路徑：經濟部能源局/宣導推廣/溫室氣體